**УТВЕРЖДАЮ**
**Директор Новосибирского филиала**
**Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики**
**_____Т.Н. Гунбина**
**«_30_» _сентября_ 2016___г.**

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
## объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

**Новосибирск**

### 1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»
1.2 Адрес объекта:630017, Новосибирск, ул.Воинская, д.110
1.3 Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание, этажность 2, 749,2 кв.м.
– наличие прилегающего земельного участка - нет
1.4 Год постройки здания - 1992, последнего капитального ремонта – 2008
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ- июнь-август 2017, капитального – не планируется

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6 Название организации (учреждения),(полное юридическое на именование-согласно Уставу, краткое наименование): Новосибирский филиал ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», НФ СПбУТУиЭ
1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 630099, Новосибирск, ул.Воинская, 110
1.8 Основание для пользования объектом – собственность
1.9 Форма собственности- частная
1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11 Вышестоящая организация: ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики
1.12 Адрес вышестоящей организации: 190103, г.Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, 44 литера А

### 2.Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности – образование
2.2 Виды оказываемых услуг- образовательная деятельность

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» реализует образовательные программы дополнительного профессионального образования и дополнительные программы для детей и взрослых на основании лицензии № 2122 от 28.04.2016г Приложение №8.1.

2.3 Форма оказания услуг – очно-заочное обучение с применением дистанционных технологий

2.4 Категории обслуживаемого населения – возрастные категории от 18 лет, все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), инвалиды с нарушениями зрения (С), инвалиды с нарушениями слуха (Г)

2.6 Плановая мощность - 90 слушателей в одну смену.

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- остановка автобуса находится на ул.Никитина, чтобы пройти к зданию филиала, нужно перейти дорогу, напротив остановки расположен светофор с указанием времени (секунды) возможного перехода.
- остановка трамвая находится на ул.Воинская, перекрестков и проезжей части дороги по пути следования к филиалу нет
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:

- от автобусной остановки 150 метров;
- от трамвайной остановки 110 метров.

3.2.2. время движения (пешком) – 5-7 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет

3.2.4. перекресток: регулируемый, таймером

3.2.5. информация на пути следования к объекту – нет

3.2.6. перепады высоты на пути: нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания<*>**

| №п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | Б |
| | - в т.ч. инвалиды: | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3. | с нарушением опорно-двигательного аппарата | А |
| 4. | с нарушением зрения | А |
| 5. | с нарушением слуха | А |

- МГН – маломобильная группа населения,
- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;

- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы, дистанционно;
- вариант « ВДН » - нет (не организована доступность).

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов <*> |
|---|---|---|
| 1. | Входная группа | Б (К,О,С,Г) |
| 2. | Пути движения | А (К,О,С,Г) |
| 3. | Зона обслуживания | Б (К,О,Г,С) |
| 4. | Санитарно-бытовые помещения | Б (К,О,Г,С) |
| 5. | Средства информации и телекоммуникации | А (К,О,С,Г) |
| 6. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | А (К,О,С,Г) |

### 3.5 Оценка соответствия уровня обеспечения доступности объектов ( в соответствии с приказом Минобрнауки России № 1309 от 09 ноября 2015г.)

| № п/п | Показатели доступности | Значение показателей доступности | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1. | Удельный вес введенных с 01 июля 2016г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств | - | Введение в эксплуатацию объектов с 01.07.2016 не планируется |
| 2. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 01 июля 2016г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности | - | Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация не планируется |
| 3. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги | 0,5 | Услуги в сфере образования могут предоставляться для инвалидов на двух этажах здания, при этом на первом этаже максимально обеспечена доступность для инвалидов, передвигающихся на коляске и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов | 0,5 | Мобильность лиц с ограниченными возможностями предусмотрена |
| 5. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, а также надписей, знаков в т.ч. шрифтом Брайля | 0 | Размещение оборудования и носителей информации, а также надписей, знаков со шрифтом |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Брайля запланировано на IV квартал 2017г. |
| 6. | Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности | 0 | Утверждение Паспортов доступности запланировано на III квартал 2017г. |

### 3.6 Оценка соответствия уровня обеспечения доступности услуг ( в соответствии с приказом Минобрнауки России № 1309 от 09 ноября 2015г.)

| № п/п | Показатели доступности | Значение показателей доступности | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1. | Удельный вес объектов, в которых одно из помещений из помещений для проведения массовых мероприятий | 0,20 | Всего 5 объектов, предоставляющих услуги в сфере образования, из них 1 объект с обеспечением доступности для лиц с ограниченными возможностями |
| 2. | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | - | В контингенте слушателей по дополнительным образовательным программам – данная группа потребителей отсутствует |
| 3. | Доля работников организации прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами | - | Контингент сотрудников данной нозологической группы отсутствует |
| 4. | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента - помощника | - | В контингенте слушателей по дополнительным образовательным программам – данная группа потребителей отсутствует |
| 5. | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора | 1 | В должностные инструкции сотрудников деканатов институтов включены обязанности сопровождения инвалидов |
| 6. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам | - | Услуги по общеобразовательным программам и дошкольному образованию не осуществляются |
| 7. | Доля детей инвалидов в возрасте от 5 до 18, получающих дополнительное образование | - | В контингенте слушателей по дополнительным образовательным программам – данная |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | группа потребителей отсутствует |
| 8. | Доля детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | - | Услуги по общеобразовательным программам и дошкольному образованию не осуществляются |
| 9. | Доля детей инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования | - | Услуги по программам общего образования не осуществляются |
| 10. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | 1 | |

**3.7 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

**доступно избирательно (К,О,С,Г)**

**4.Управленческое решение**

**4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) |
|---|---|---|
| 1. | Входная группа | Разработать комплексную информационную систему ориентации и навигации инвалидов в архитектурном пространстве Университета. Приобретение технических средств для адаптации в т.ч. технических средств для индивидуального обслуживания |
| 2. | Пути движения | Архитектурно-планировочные решения и соответствующие ремонтно-строительные работы: установка поручней вдоль стен, разметка контрастной полосой коридоров Университета, выделить и оборудовать место отдыха для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| 3. | Зона обслуживания | Оборудование лингафонного кабинета, оборудованного мультимедийной техникой, видеоаппаратурой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; оборудование аудиторий мультимедиатехникой, видеоаппаратурой, усилителями и колонками, индукционными петлями для слабослышащих; приобретение брайлеровской компьютерной техники, луп, видеоаппаратуры и программ не визуального доступа, синтезаторов речи; установка программных продуктов |
| 4. | Санитарно-бытовые помещения | Для инвалидов-колясочников и людей с проблемами опорно-двигательного аппарата оборудовано отдельное помещение. Планируется дооборудование данного помещения всем необходимым для использования инвалидов с нарушениями зрения. |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Средства информации и телекоммуникации | Приобретение технических средств для адаптации в т.ч. технических средств для индивидуального обслуживания: обеспечение доступа ЭБС; установка программных продуктов (NVDA, JAWS;программные продукты фирмы Claro Software) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| 6. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |

4.2 Период проведения работ планируется в рамках исполнения
производственно-финансовых планов на период с 2016 по 2017 и с 2017 по 2018г.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации

_выполнение мероприятий по доступности всех категорий инвалидов_

4.4 Для принятия решения требуется:

4.4.1. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.2. Согласование с вышестоящей организацией (собственником обьекта)

4.4.3. Информация размещена (обновлена) на сайте «Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики»

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
2. Приказа Минобрнауки № 1309 от 09 ноября 2015г.
3. Анкеты (информации об объекте)
4. Акта обследования объекта

**Руководитель рабочей группы**

**Комендант Новосибирского филиала** **А.П. Костин**

**Члены рабочей группа**

**Старший специалист ЦТД** **И.П. Подтуркина**

**Старший специалист ЦТД** **Г.А. Хамидова**

**УТВЕРЖДАЮ**
**Директор Новосибирского филиала**
**Санкт-Петербургского университета**
**технологий управления и экономики**
**_____Т.Н. Гунбина**
**«___30___» ____12_____2016___г.**

# АНКЕТА
## (информация об объекте социальной инфраструктуры)
## К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

**Новосибирск**

### 1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Новосибирский филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»

1.2 Адрес объекта:630017, Новосибирск, ул.Воинская, д.110

1.3 Сведения о размещении объекта:

– отдельно стоящее здание, этажность 2, 749,2 кв.м.

– наличие прилегающего земельного участка - нет

1.4 Год постройки здания - 1992, последнего капитального ремонта – 2008г.

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ- июль-сентябрь 2017.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6 Название организации (учреждения),(полное юридическое на именование-согласно Уставу, краткое наименование): Новосибирский филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», НФ СПбУТУиЭ.

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 630099, Новосибирск, ул.Державина, д.4

1.8 Основание для пользования объектом – собственность

1.9 Форма собственности- не государственная

1.10 Вышестоящая организация: ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

1.11 Адрес вышестоящей организации: 190103, г.Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, 44 литера А

### 2.Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности – образование

2.2. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» реализует образовательные программы дополнительного профессионального образования и дополнительные программы для детей и взрослых на основании лицензии № 2122 от 28.04.2016г Приложение №8.1.

2.3 Форма оказания услуг – очно-заочное обучение с применением дистанционных технологий

2.4 Категории обслуживаемого населения – возрастные категории от 18 лет, все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), инвалиды с нарушениями зрения (С), инвалиды с нарушениями слуха (Г)
2.6 Плановая мощность - 90 слушателей в одну смену.

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
- остановка автобуса находится на ул.Никитина, чтобы пройти к зданию филиала, нужно перейти дорогу, напротив остановки расположен светофор с указанием времени (секунды) возможного перехода.
- остановка трамвая находится на ул.Воинская, перекрестков и проезжей части дороги по пути следования к филиалу нет
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:
- от автобусной остановки 150 метров;
- от трамвайной остановки 110 метров.
3.2.2. время движения (пешком) – 5-7 минут
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет
3.2.4. перекресток: регулируемый, таймером
3.2.5. информация на пути следования к объекту – нет
3.2.6. перепады высоты на пути: нет

### 3.3 Организация доступности объекта социальной инфраструктуры

| №п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | Б |
| | - в т.ч. инвалиды: | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3. | с нарушением опорно-двигательного аппарата | А |
| 4. | с нарушением зрения | А |
| 5. | с нарушением слуха | А |
| | | |

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант « - » - не обслуживаются

## 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов обьекта)

| №п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) |
|---|---|---|
| 1. | Входная группа | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2. | Пути движения | Ремонт текущий |
| 3. | Зона обслуживания | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4. | Санитарно-бытовые помещения | Ремонт текущий |
| 5. | Средства информации и телекоммуникации | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий , капитальный), индивидуально решение с ТСР (технические средства реабилитации), решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Руководитель рабочей группы**

**Комендант Новосибирского филиала** **А.П.Костин**

**Члены рабочей группы**

**Старший специалист ЦТД** **И.П.Подтуркина**

**Старший специалист ЦТД** **Г.А.Хамидова**

**УТВЕРЖДАЮ**
**Директор Новосибирского филиала**
**Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики**
**_____ Т.Н. Гунбина**
**«__30__» ___сентября___ 2016___г.**

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
# Объекта социальной инфраструктуры
# К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

**Новосибирск**

## 1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»

1.2 Адрес объекта:630017, Новосибирск, ул.Воинская, д.110

1.3 Сведения о размещении объекта:

– отдельно стоящее здание, этажность 2, 749,2 кв.м.

– наличие прилегающего земельного участка - нет

1.4 Год постройки здания - 1992, последнего капитального ремонта – 2008

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ- июнь-август 2017, капитального – не планируется

1.6 Название организации (учреждения),(полное юридическое на именование-согласно Уставу, краткое наименование): Новосибирский филиал ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», НФ СПбУТУиЭ

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 630099, Новосибирск, ул.Воинская, 110

## 2.Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – образовательная деятельность

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- остановка автобуса находится на ул.Никитина, чтобы пройти к зданию филиала, нужно перейти дорогу, напротив остановки расположен светофор с указанием времени (секунды) возможного перехода.

- остановка трамвая находится на ул.Воинская, перекрестков и проезжей части дороги по пути следования к филиалу нет

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:

- от автобусной остановки 150 метров;

- от трамвайной остановки 110 метров.

3.2.2. время движения (пешком) – 5-7 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет

3.2.4. перекресток: регулируемый, таймером

3.2.5. информация на пути следования к объекту – нет

3.2.6. перепады высоты на пути: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| №п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) | Б |
| | - в т.ч. инвалиды: | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3. | с нарушением опорно-двигательного аппарата | А |
| 4. | с нарушением зрения | А |
| 5. | с нарушением слуха | А |

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы, дистанционно;
- вариант « - » - не обслуживаются.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов <*> |
|---|---|---|
| 1. | Входная группа | Б (К,О,С,Г) |
| 2. | Пути движения | А (К,О,С,Г) |
| 3. | Зона обслуживания | Б (К,О,Г,С) |
| 4. | Санитарно-бытовые помещения | Б (К,О,Г,С) |
| 5. | Средства информации и телекоммуникации | А (К,О,С,Г) |
| 6. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | А (К,О,С,Г) |

### 3.7 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

доступно избирательно (К,О,С,Г)

### 4.Управленческое решение (проект)

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) |
|---|---|---|
| 1. | Входная группа | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2. | Пути движения | Ремонт текущий |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Зона обслуживания | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4. | Санитарно-бытовые помещения | Ремонт текущий |
| 5. | Средства информации и телекоммуникации | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации), решения не возможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2 Период проведения работ планируется в рамках исполнения
производственно-финансовых планов на период с 2016 по 2017 и с 2017 по 2018г.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации

_выполнение мероприятий по доступности всех категорий инвалидов_

4.4 Для принятия решения требуется:

4.4.1. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.2. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.3. Информация размещена (обновлена) на сайте «Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики»

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Входная группа - 1 лист
2. Пути движения на объекте - 1 лист
3. Зона оказания услуг - 1 лист
4. Санитарно - бытовые помещения - 1 лист
5. Средства информации и телекоммуникации на объекте - 1 листов

Результаты фотофиксации на объекте - 20 фотографий
Поэтажные планы на - 2 листах

**Руководитель рабочей группы**

**Комендант Новосибирского филиала** **А.П. Костин**

**Члены рабочей группа**

**Старший специалист ЦТД** **И.П. Подтуркина**

**Старший специалист ЦТД** **Г.А. Хамидова**

# 1. ВХОДНАЯ ГРУППА

| № помещений по плану БТИ | Название элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов (м) | Фактическая величина, наличие (м) | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Главный вход в СПбУУиЭ** | | | | |
| **9Н** | **Крыльцо или входная площадка** | | | | |
| | - высота площадки | | Норматив не установлен | 0,8 | |
| | - габариты площадки (ширина*глубина) | К | 1,5*1,5 | 3,02*1,66 | |
| | - навес | К,О,С | наличие | наличие | |
| | - знак доступности | К,О,С | наличие | наличие | |
| | - кнопка вызова ассистента | К,О,С | наличие | наличие | |
| | **Пандус наружный** | | | | |
| | - ширина марша | К | Не менее 1,0 | 1,0 | |
| | - уклон | К | И/1- не более 1/12 | 26% | Помощь ассистента |
| | - высота одного подъёма | К | не более 0,8 | 0,8 | |
| | **Тамбур** | | | | |
| | - габариты тамбура (ширина*глубина) | К | Не менее 2,2*1,8 | 2,0*2,9 | Тамбур сквозной |
| | - двери, ширина проема в свету | К | Не менее 0,9 | 1,30 | |
| | - высота порога наружного | К | Не более 0,025 | 0,025 | |






ЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

# 2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЬЕКТЕ

| № помещений по плану БТИ | Название элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов (м) | Фактическая величина, наличие (м) | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3** | **Холл /коридоры** | | | | |
| | -разворотная площадка | К | не менее1,5*1,5 | 8,1*2,6 | |
| | -информационный стенд (включая систему Брайля) | К,О,С,Г | наличие | наличие | |
| | - гардероб (обслуживание через дверной проем) | | | 2,1*0,8 | |
| | **Холл 1-го этажа** | | | | |
| 3 | -разворотная площадка | К | не менее1,5*1,5 | 8,1*2,6 | |
| 1 | **Холл 2-го этажа, лестница №1** | | | | |
| 1 | -место отдыха и ожидания | С,О,Г | | 4,47*6,01 | |
| 8 | -место отдыха и ожидания | С,О,Г | | 4,8*2,30 | |
| 3 | **Коридор 1 этажа** | | | | |
| | -ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | не менее 1,2 | 1,6 | |
| | - место отдыха и ожидания | К,О | не реже чем через 25 м. | 4,7*6,11 | |
| | -для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (расстояние от сидения до полосы движения не менее 0,6) | О | Не менее 1 ед. на этаж | наличие 1,5 | |
| | - для колясочников (глубина 1,5, ширина 0,9) | К | Не менее 1 ед. на этаж | наличие | |
| | **Коридор 2 этажа** | | | | |
| | -ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | О | не реже чем через 25 м. | 2,3*6,01 | |
| | - место отдыха и ожидания | О | не реже чем через 25 м. | 2,8*2,3 | |


Приемная
комиссия




Люди дела







# 3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

| № помещений по плану БТИ | Название элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов (м) | Фактическая величина, наличие (м) | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **3** | **Перемещение по маршруту №1 (холл 1-го этажа -столовая)** | | | | |
| | - ширина проема двери в свету (из холла) | К,О | не менее 0,9 | 1,6 | |
| | - ширина полосы движения | К,О | не менее 1,2 | 1,6 | |
| | -место отдыха и ожидания | К,О,С,Г | не менее 1 ед. на этаж | 6,1*4,42 | |
| | - ширина проема двери в свету (в столовую) | К,О | не менее 0,9 | 0,9 | |
| **5, 15, 16** | **Специализированные аудитории №№16,14, 11** | | | | |
| | - ширина проема двери в свету | К,О,С,Г | не менее 0,9 | 0,8; 1,2 | |
| | -габариты зоны сидения, глубина | К,О,С,Г | не менее 1,2 | 1,2 | |
| | - стол с высотой рабочей поверхности | К,О,С,Г | 0,6-0,8 | 0,76 | |
| | -габариты зоны сидения, глубина | К,О,С,Г | не менее 1,2 | 1,2 | |
| | - стол с высотой рабочей поверхности | К,О,С,Г | 0,6-0,8 | 0,76 | |
| **1, 8** | **Перемещение по маршруту №2 (специализированные аудитории 2-го этажа)** | | | | |
| | - ширина полосы движения | О | не менее 1,2 | 2,1 | |
| **11, 12, 13** | **Специализированные аудитории №№26,27, 20** | | | | |
| | - ширина проема двери в свету | О,С,Г | не менее 0,9 | 0,8 | |
| | -габариты зоны сидения, глубина | О,С,Г | не менее 1,2 | 1,2 | |
| | - стол с высотой рабочей поверхности | О,С,Г | 0,6-0,8 | 0,76 | |
| | -габариты зоны сидения, глубина | О,С,Г | не менее 1,2 | 1,2 | |
| | - стол с высотой рабочей поверхности | О,С,Г | 0,6-0,8 | 0,76 | |


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ
Образование для настоящего и будущего




САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ
Образование для настоящего и будущего


Выдающиеся деятели науки
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА



# 4.САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № помещений по плану БТИ | Название элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов (м) | Фактическая величина, наличие (м) | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **Санузел 1-го этажа** | | | | |
| | - знак доступности помещения | К,О | | наличие | |
| | - ширина дверного проема | К | Не менее 0,9 | 0,9 | |
| | **Раковина** | | | | |
| | - зона у раковины для кресла- коляски (глубина*ширина) | К | не менее 1,3*0,85 | 1,8*2,2 | |
| | - высота раковины | К,О | 0,75*0,85 | 0,8 | |
| | - опорный поручень | К,О | наличие | наличие | |








82
83
84
85
86
87
88


# 5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| № помещений по плану БТИ | Название элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов (м) | Фактическая величина, наличие (м) | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Визуальные средства информации о предоставлении услуги** | С | наличие | наличие | |
| | **Надписи** | | наличие | наличие | |
| | - размещение на высоте | К,Г | не более 1,6 | 1,6 | |
| | -высота прописных букв | С | Не менее 0,075 | 0,075 | |
| | - освещенность | С | наличие | наличие | |
| | **Указатели, пиктограммы** | С | наличие | наличие | |
| | - размещение на высоте | К,С | не более 2,0 | 1,7 | |
| | -высота прописных букв | С | Не менее 0,075 | 0,075 | |
| | - освещенность | С | наличие | наличие | |
| | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | К,О,С,Г | наличие | наличие | |

**ВХОДНАЯ ГРУППА,**

**МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ № 1**


**ПО ОБЬЕКТАМ 1-го ЭТАЖА**

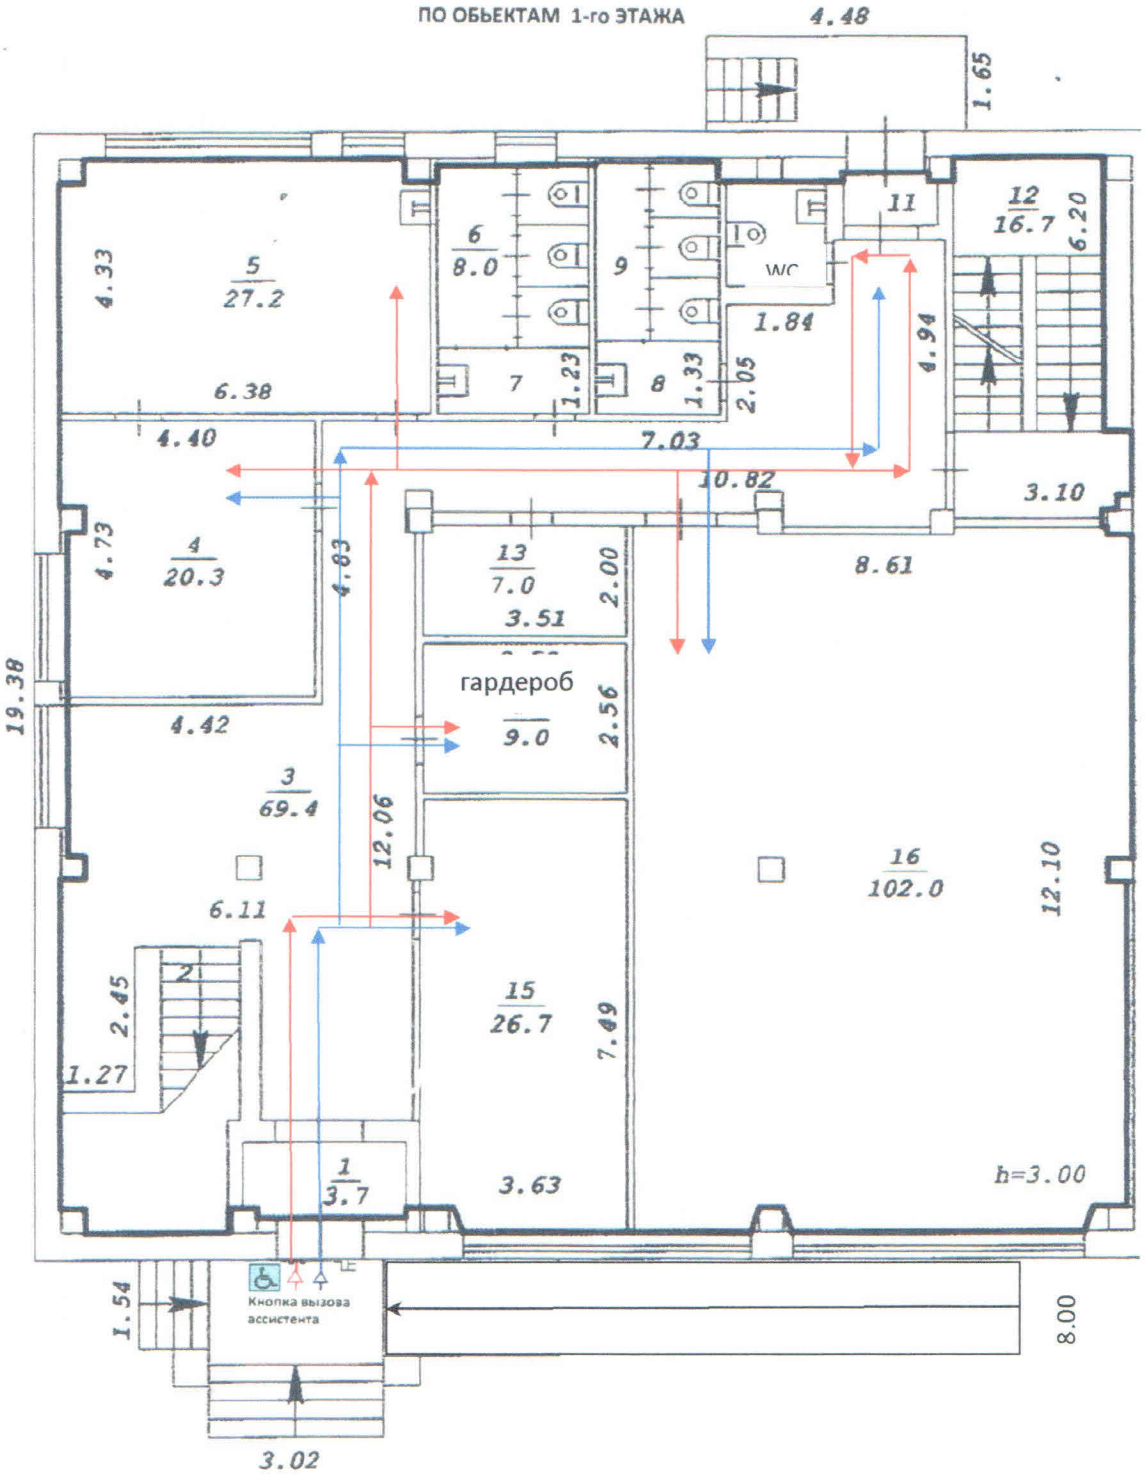


Маршрут движения инвалидов - колясочников (К)

Маршрут движения остальных категорий инвалидов

(О- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С- инвалиды с поражением зрения, Г – инвалиды с поражением слуха)

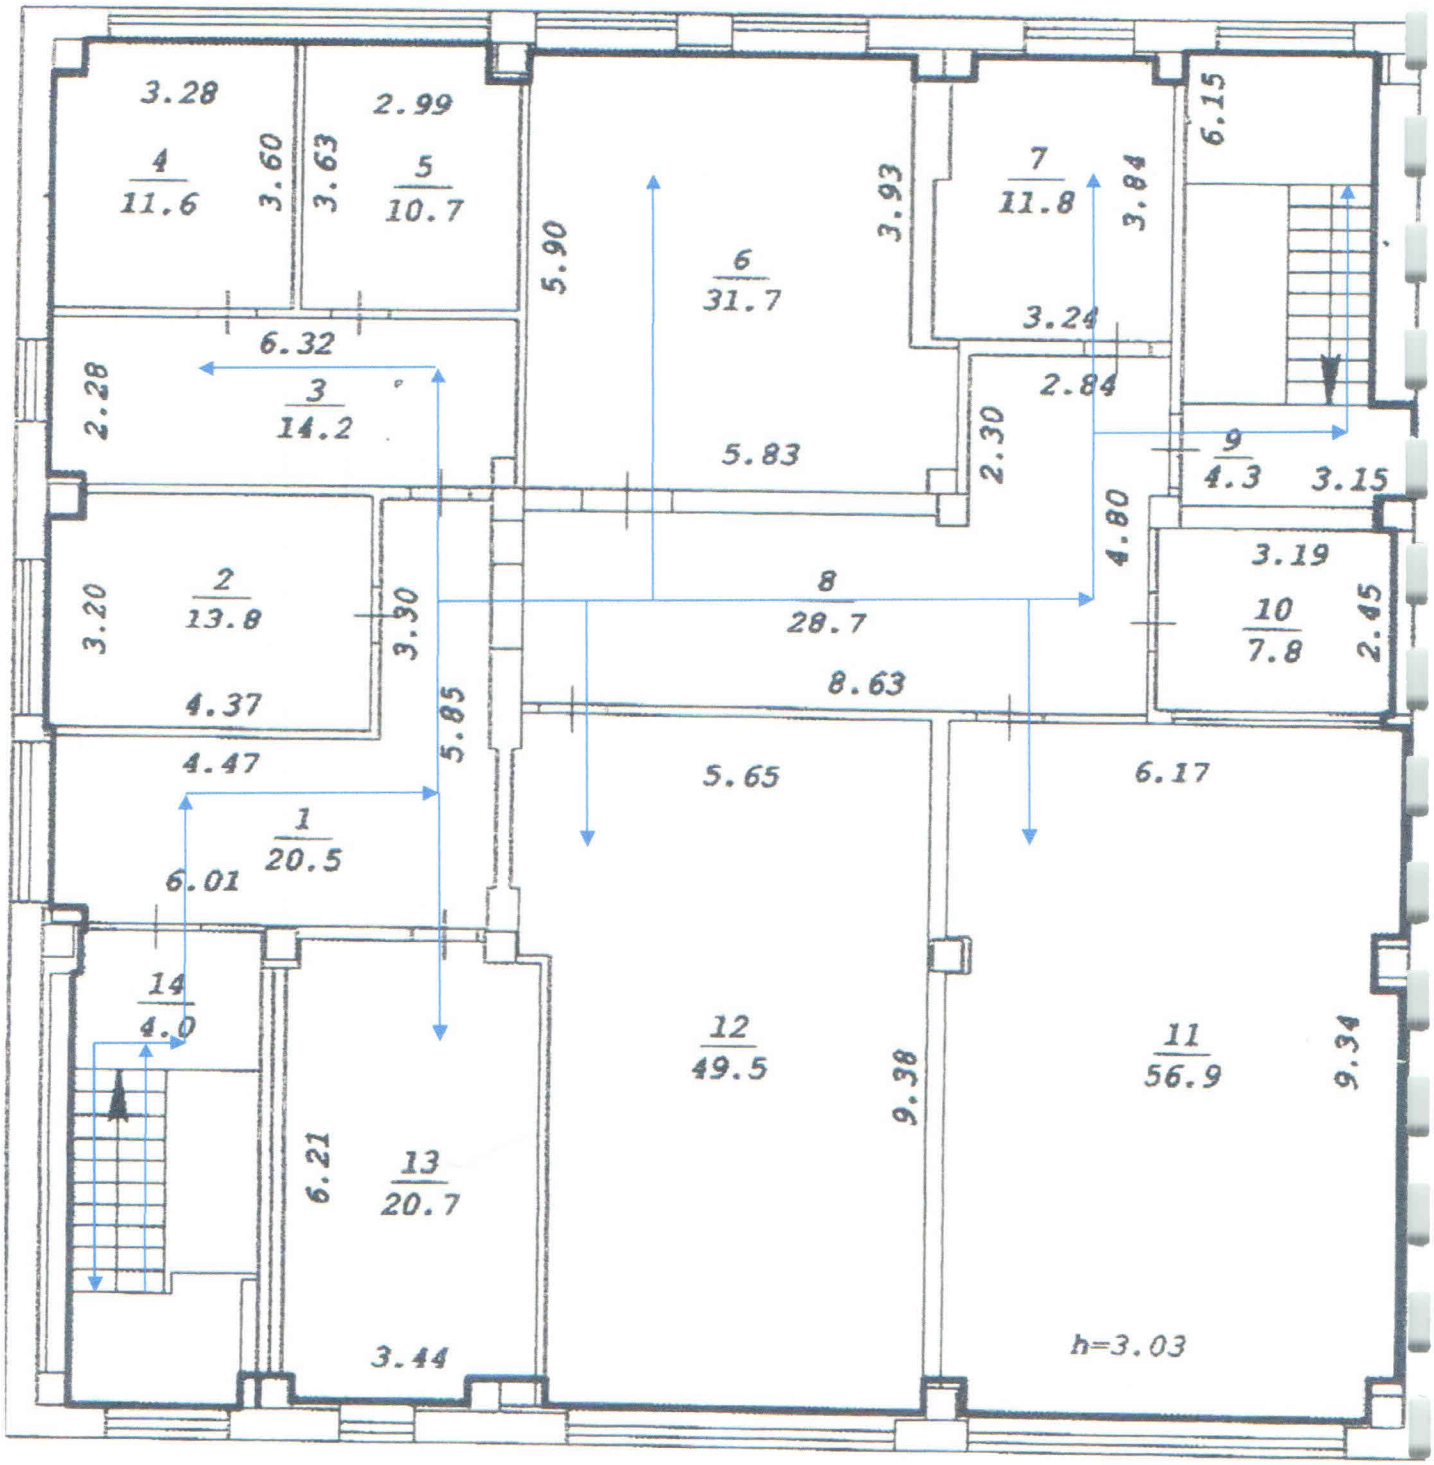


МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ №2

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АУДИТОРИИ 2-го ЭТАЖА

Маршрут движения инвалидов - колясочников (К)

Маршрут движения остальных категорий инвалидов

О - инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата,

С- инвалиды с поражением зрения,

Г – инвалиды с поражением слуха